


Factory Certified UL and CSA NGRs

相电压在 8kV 及以下电压等级
获得 UL 和 CSA 认证



满足 IEEE 32 和 IEC
的所有要求

Post Glover Resistors 装于 NEMA 3R 柜体内的接地电阻

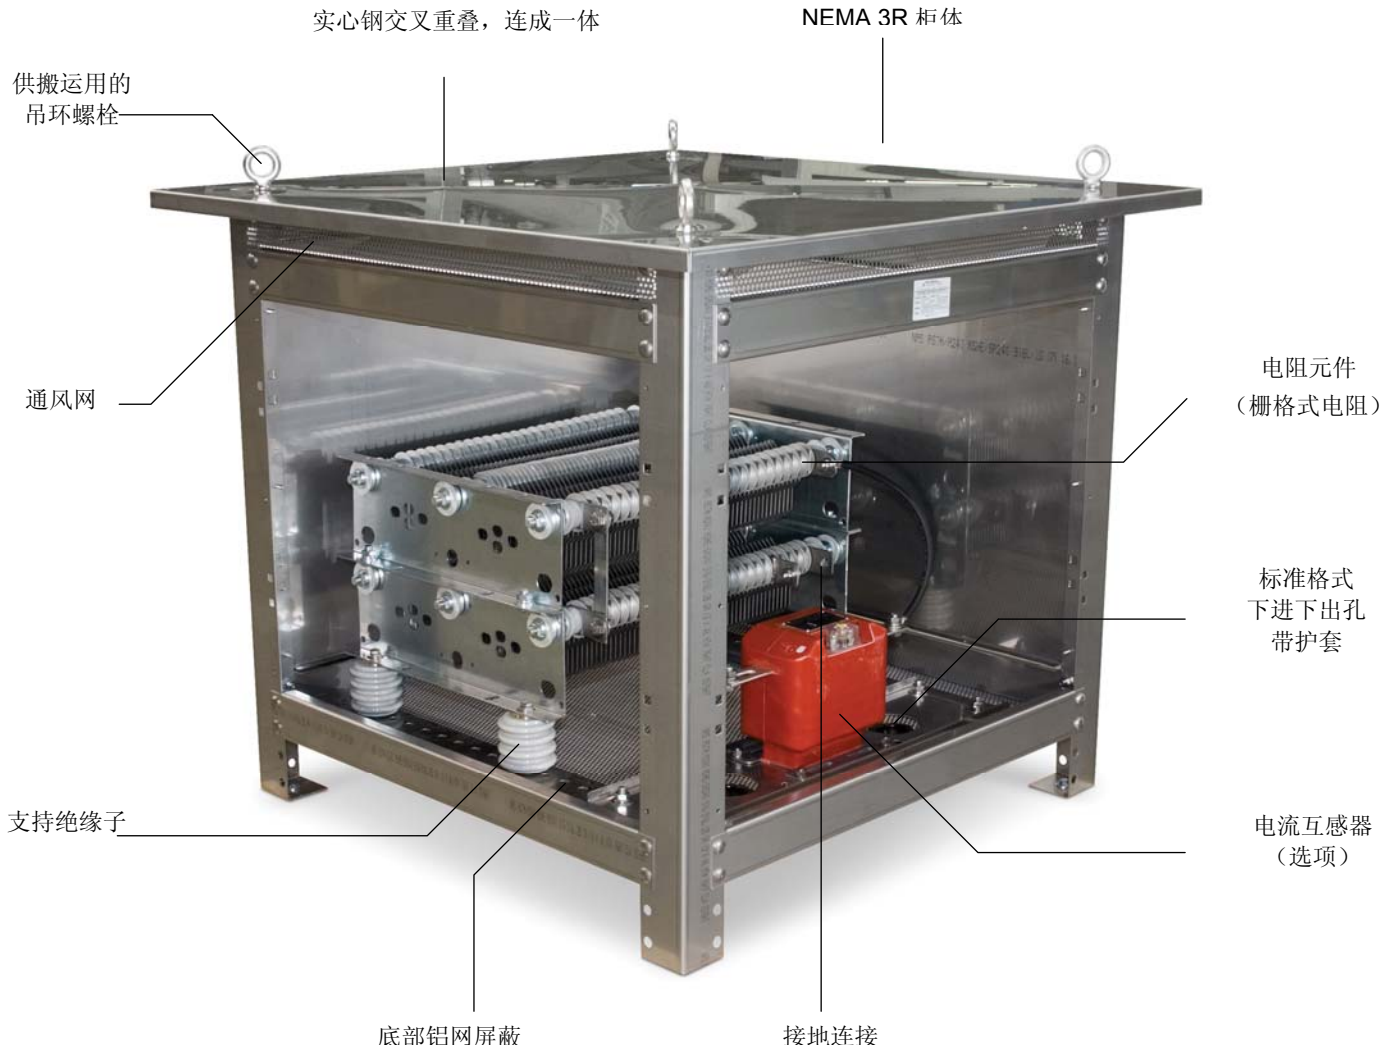

选项

- 上部或侧面进出线套管
- 表面处理喷粉
- 不锈钢柜体
- 加高台
- 电流互感器
- 电闸开关

电阻元件选项

- 不锈钢冲压电阻
- 不锈钢线电阻
- 不锈钢绕线电阻

324 Governor Road • Braeside, Victoria 3195 • AUSTRALIA
电话: +61 3 9587 4099 • 传真: +61 3 9587 4130
www.postgloverasia.com

4750 Olympic Blvd. • Erlanger, KY 41018 • USA
+1 800 537 6144 / 859 283 0778 • 传真: +1 859 283 2978
www.postglover.com



从 1892 年起即开始服务于电气工业

Factory Certified UL and CSA NGRs

低阻中性点接地的快速报价表

公司: _____ 电话: _____
寻价人: _____ 传真: _____
要求报出时间: _____ 电邮: _____

线电压: _____ 伏特 相电压: _____ 伏特
电流: _____ 安培数

最大负载: 10 秒 (标准) 60 秒 持续
 其它(请明确)

柜体: 无 室外

柜体表面处理: 镀锌铁板 (标准) 304 不锈钢 覆铝钢板上漆 ANSI-16 灰
 316 不锈钢 覆铝钢板上漆, 其它颜色, 请确定:

中性点接线方式: 底进线(标准) 上装套管 侧装套管

接地方式: 底进线(标准) 上装套管 侧装套管

配件: 加高底座, 高度: 电流互感器, 变比: 为电流互感器将接线盒中的接线板短路

其它要求:

324 Governor Road • Braeside, Victoria 3195 • AUSTRALIA
电话: +61 3 9587 4099 • 传真: +61 3 9587 4130
www.postgloverasia.com

4750 Olympic Blvd. • Erlanger, KY 41018 • USA
+1 800 537 6144 / 859 283 0778 • 传真: +1 859 283 2978
www.postglover.com



从 1892 年起即开始服务于电气工业